


無料配信のデイリーレポート ※一部抜粋

1. PCS 端の発電量比較

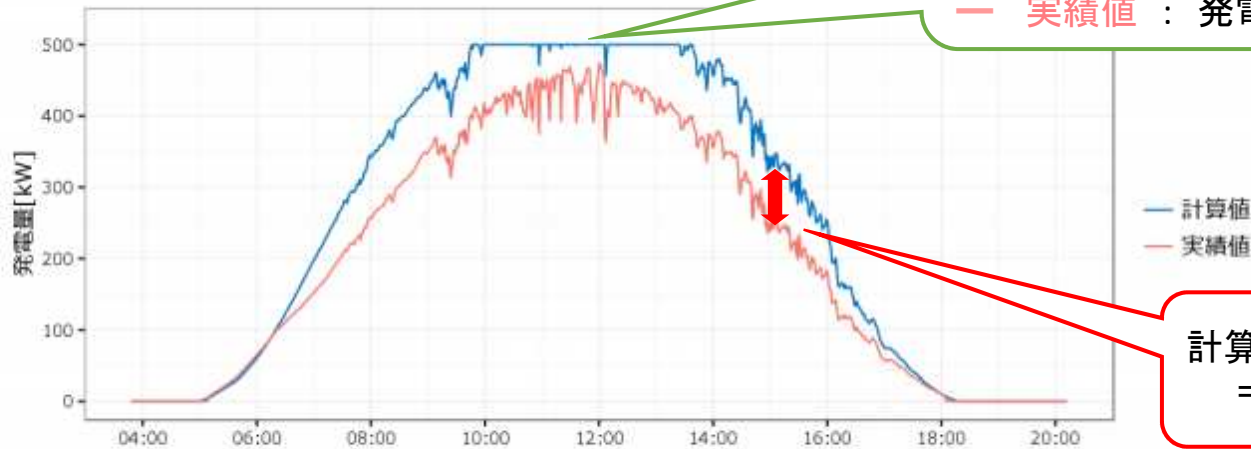

計算値と実績値の差
⇒ 太陽電池パネルの汚損や不具合による損失

	計算値 [kWh]	実績値 [kWh]	差異
日積算	4,156.6	3,371.6	81.0%
11:00~13:00の積算	998.6	876.7	88.0%

その日の発電量を計算値と実績値で比較することにより、
損失発電量の定量化が可能